


FLUX QUOTIDIENS DE DBO5 EN MOYENNE ANNUELLE (EN DEMANDE BIO-CHIMIQUE EN OXYGÈNE (DBO5)) SUR 5 JOURS

Wharf Eaux urbaines traitées en sortie de stations d'épuration (cumulées)

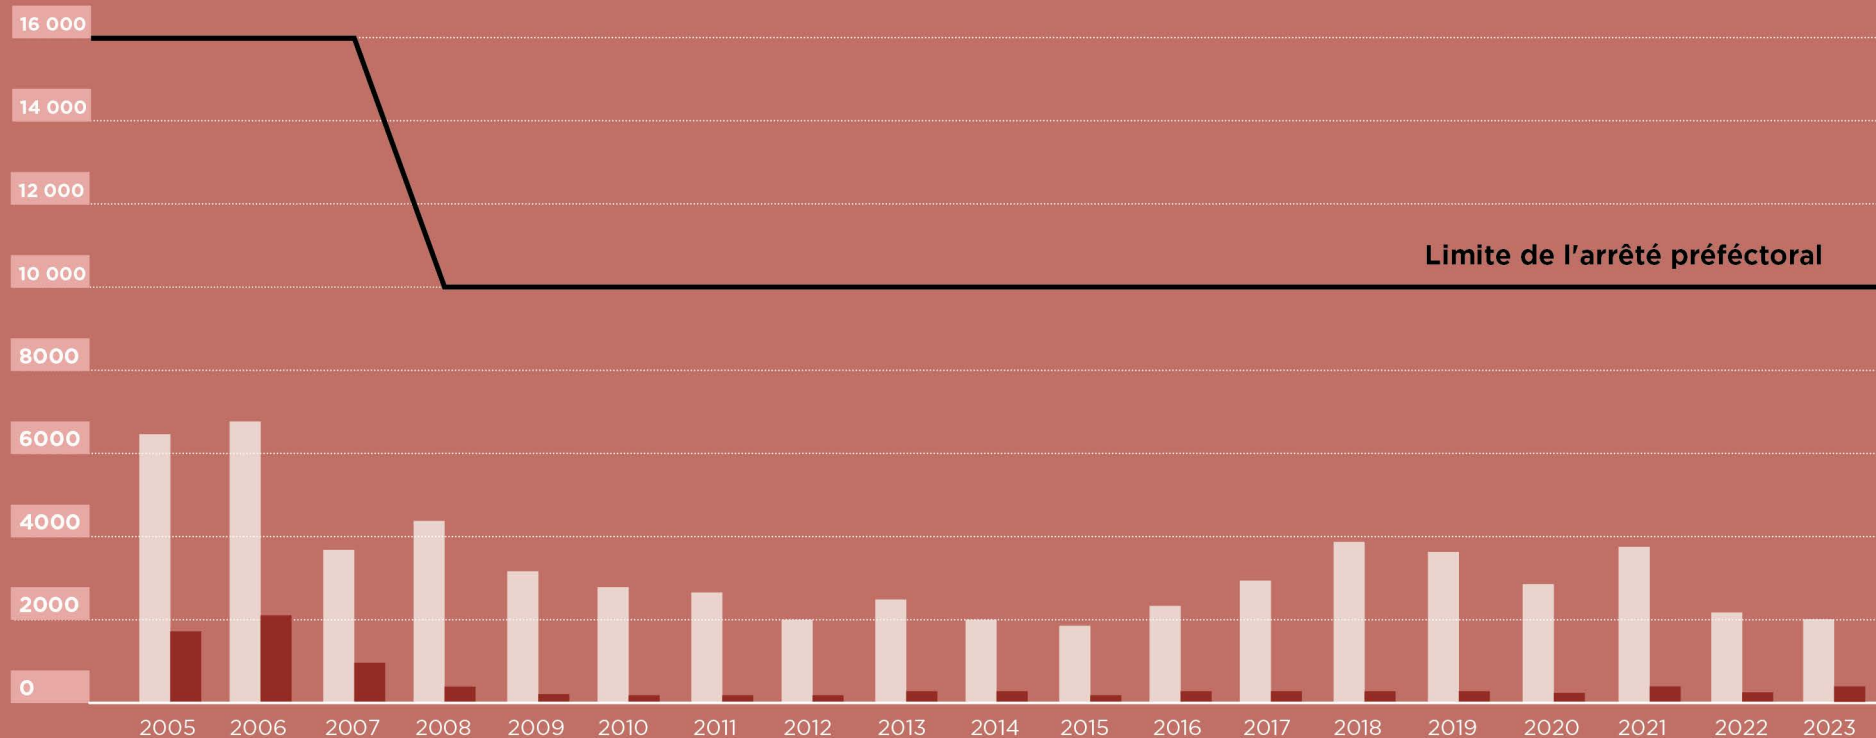

Limite de l'arrêté préfectoral

**= RÉSULTATS
BIEN INFÉRIEURS
AU SEUIL AUTORISÉ
(TRAIT ROUGE)**

la DBO5 (demande bio-chimique en oxygène sur 5 jours) : mesure le taux de matières organiques biodégradables d'une eau.